

卷册检索号

KQ0068W-HP01

建设项目环境影响报告表

(公开本)

项 目 名 称：江苏徐州凤云 110 千伏变电站主变扩建工程

建设单位(盖章)：国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

编制单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

编制日期：2025 年 4 月

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	6
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	9
四、生态环境影响分析	15
五、主要生态环境保护措施	24
六、生态环境保护措施监督检查清单	31
七、结论	36
电磁环境影响专题评价	37

附图：

附图 1 本项目地理位置示意图

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程		
项目代码	2409-320000-04-01-272333		
建设单位联系人	刘新	联系方式	
建设地点	徐州市新沂市时集镇风云村风云路南侧（风云 110kV 变电站站内）		
地理坐标	站址中心：东经 g118°28'47.477"，北纬 34°13'38.098"		
建设项目行业类别	55-161 输变电工程	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	原站址内扩建，不新增永久占地
建设性质	☐ 新建（迁建） ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	江苏省发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	苏发改能源发〔2024〕1221 号
总投资（万元）		环保投资（万元）	
环保投资占比（%）		施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B中“B2.1 专题评价”要求，设电磁环境影响专题评价。		
规划情况	本项目属《徐州“十四五”电网发展规划》（《徐州市“十四五”能源发展规划》徐州市“十四五”电网发展专篇）内电网建设项目，《徐州市“十四五”能源发展规划》已由徐州市人民政府办公室印发（徐政办发〔2021〕66号）。		
规划环境影响评价情况	《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》已通过江苏省生态环境厅组织的审查，于 2022 年 3 月取得了《关于徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2022〕13 号）。		

规划及规划环境影响评价符合性分析	本项目已列入《徐州“十四五”电网发展规划》，并在《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》中对项目可能产生的环境影响进行了初步分析。本项目在采取环境保护措施、生态环境影响减缓措施的基础上，项目建设的环境影响可接受，与相关规划及规划环境影响评价结论及审查意见相符。
其他符合性分析	1.1与国土空间规划的符合性分析 本项目风云 110kV 变电站在前期选址阶段已取得当地政府部门同意，本期扩建工程不新增永久用地，符合当地城镇发展规划要求。 对照《国务院关于<江苏省国土空间规划（2021-2035 年）>的批复》（国函〔2023〕69 号）、《徐州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（苏政复〔2023〕20 号），本项目不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界外。本项目符合国土空间规划“三区三线”的要求。 综上，本项目选址符合当地国土空间规划的要求。 1.2与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《江苏省自然资源厅关于新沂市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕89 号），结合《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号）、《国务院关于<江苏省国土空间规划（2021-2035 年）>的批复》（国函〔2023〕69 号）、《徐州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（苏政复〔2023〕20 号），本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，符合所在区域的生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控

	方案》（苏政发〔2020〕49号）中的环境质量底线主要目标（104个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到70.2%以上，基本消除劣于Ⅴ类水体。全省PM_{2.5}平均浓度为43微克/立方米，空气质量优良天数比率达到72%以上。全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上）以及《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（徐环发〔2020〕94号）中的环境质量底线主要目标（全市9个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到66.7%，24个省考以上断面水质优良比例达到79.2%以上，基本消除劣于Ⅴ类水体。全市PM_{2.5}平均浓度控制在51微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到67.3%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上），本项目不新增永久用地，变电站运营期不新增生活污水排放，固废均能得到妥善处理处置，并且根据电磁环境影响评价结论，风云110kV变电站本期扩建后运行期四周及周围电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；根据声环境影响分析，变电站厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，对周围声环境影响较小，不会改变周围声环境现状。因此，本项目符合所在区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）中的资源利用上线主要目标（全省用水总量不超过524.15亿立方米，耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷）以及《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（徐环发〔2020〕94号）中的资源利用上线主要目标（全市用水总量不超过43.8亿立方米，耕地面积和永久基本农田面积不低于上级下达的耕地保有量
--	---

	目标任务和永久基本农田保护目标任务），本项目无工业用水，不新增水资源消耗，不消耗天然气等资源，亦不涉及燃用高污染燃料，风云 110kV 变电站在站内预留场地内扩建，不新征用地，不增加永久用地面积。因此，本项目建设符合所在区域资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）、《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（徐环发〔2020〕94 号）以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”，本项目位于新沂市时集镇，属于一般管控单元，本项目符合江苏省及徐州市“三线一单”中生态环境准入清单要求。 1.3 与生态环境保护法律法规、政策、规划的符合性分析 （1）与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）符合性分析 本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）要求相符。 （2）与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于新沂市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕89 号）符合性分析 本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间保护区域，与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于新沂市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕89 号）要求相符。 （3）与《徐州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目建设不会降低区域环境质量，有利于区域减碳，满足需求侧电能需求，推进区域居民生活、工农业生产等领域电能替代，与《徐州市“十四五”生态环境保护规划》的基本原则和主要目标
--	--

相符。	
1.4与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析	
对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）选址选线要求，本项目符合性分析详见表 1-1。	
表 1-1 本项目与 HJ1113-2020 相符性分析一览表	
HJ1113-2020 选址选线要求	符合性分析
5.1 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。	不涉及，本项目在现有风云 110kV 变电站站内扩建主变，不新征用地，与《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》要求一致。
5.2 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	不涉及，本项目为在已有站址内扩建主变，不涉及选址，且现有站址评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间保护区域，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
5.3 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	不涉及，本项目为在已有站址内扩建主变，不涉及选址。
5.4 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。	不涉及，本项目为在已有站址内扩建主变，不涉及选址。
5.6 原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。	符合，本项目不涉及 0 类声环境功能区。
5.7 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响	不涉及，本项目为在已有站址内扩建主变，不涉及选址。
综上，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址环境保护技术要求。	

二、建设内容

地理位置	本项目位于江苏省徐州市新沂市时集镇风云村风云路南侧，现有风云110kV 变电站站内。本项目地理位置示意图见附图 1。														
项目组成及规模	2.1 项目由来 110kV 风云变位于新沂市时集镇，现有主变容量 50MVA+20MVA。风云变供区内有蒋沟村、敬元村等 18 个行政村共 17407 户居民用户。截至 2023 年底，风云变共接入分布式光伏 988 户，占比 6%，分布式光伏总容量为 30MW，光伏大发时期，风云变反向负载率 17.31%；预计至 2026 年底，风云变供区内接入分布式光伏 4042 户，占比 23%，分布式光伏总容量将达到 121MW，届时风云变反向最大负载率约 114%，急需扩建第 3 台主变。 因此，为更好地服务地方经济发展，保证供电可靠性，满足新沂市负荷增长的用电需求，国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司建设江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程十分必要。														
	2.2 项目建设内容 风云 110kV 变电站现有 50MVA 主变 1 台（#1）、20MVA 主变 1 台（#2），户外布置，110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，110kV 架空出线 2 回，#1、#2 主变 10kV 侧各装设 2 组 2Mvar 电容器。 本期扩建 3 号主变，主变容量 50MVA，采用户外布置；扩建 110kV 3 号主变进线 GIS 间隔 1 回，扩建 10kV 出线 12 回，新增 2 组 4Mvar 电容器，其中一组与原#1 主变 2Mvar 电容器调换，新增 1 套接地变及消弧线圈成套装置。110kV 配电装置及出线方式、规模不变。														
	2.3 项目组成及规模 本项目组成及规模见表 2-1。														
	表 2-1 本项目组成及规模一览表														
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">项目组成</th><th colspan="2">建设规模及主要参数</th></tr><tr><th>前期规模</th><th>本期规模</th></tr><tr><td rowspan="2">主体工程</td><td>主变</td><td>现有 50MVA 主变 1 台（#1）、20MVA 主变 1 台（#2），采用户外布置</td><td>扩建 1 台 50MVA 主变（#3），户外布置</td></tr><tr><td>110kV 配电装置</td><td>户外 GIS 布置</td><td>本期不变</td></tr></table>			项目组成		建设规模及主要参数		前期规模	本期规模	主体工程	主变	现有 50MVA 主变 1 台（#1）、20MVA 主变 1 台（#2），采用户外布置	扩建 1 台 50MVA 主变（#3），户外布置	110kV 配电装置	户外 GIS 布置
项目组成		建设规模及主要参数													
		前期规模	本期规模												
主体工程	主变	现有 50MVA 主变 1 台（#1）、20MVA 主变 1 台（#2），采用户外布置	扩建 1 台 50MVA 主变（#3），户外布置												
	110kV 配电装置	户外 GIS 布置	本期不变												

总平面及现场布置		110kV 进出线间隔及方式	2 回，架空出线	本期出线规模不变，扩建 3 号主变进线 GIS 间隔 1 回	
		无功补偿装置	#1、#2 主变 10kV 侧各装设 2 组 2Mvar 并联电容器。	新增 2 组 4Mvar 电容器，其中一组与原#1 主变 2Mvar 电容器调换	
		用地面积	3209m ² （不动产权证面积）	本期站内扩建，不新增永久占地	
	辅助工程	给水	引接市政自来水供水。	本期不变	
		排水	站内雨污分流，地面雨水收集后排至站外排水沟；生活污水经化粪池处理后，定期清运。	本期不变	
		道路	北侧风云路引接	本期不变	
	环保工程	事故油池	1 座，有效容积为 30m ³ ，具有油水分离功能。	本期不变	
		事故油坑	#1、#2 主变下设有事故油坑（有效容积 15m ³ ），与站内事故油池相连	扩建#3 主变下设有事故油坑（有效容积 15m ³ ），与站内事故油池相连	
		化粪池	1 座，有效容积 2m ³	本期不变	
	依托工程	风云 110kV 变电站	本项目主变扩建依托变电站前期预留位置扩建		
		贮存设施	变电站运行期不能立即回收处理的废铅蓄电池等危险废物暂存在国网徐州供电公司危废贮存库内		
	临时工程	风云 110kV 变电站	施工场地设置在变电站站内，在站内空地处设置洗车平台及临时沉淀池等，施工设备、材料等利用现有道路运输		
	2.4 变电站总平面布置				
	风云 110kV 变电站采用户外布置，现有#1、2#主变由南向北布置在站区中部，110kV GIS 配电装置区和 110kV 二次设备舱位于站区西部，10kV 配电装置楼位于站区东部，电容器位于站区南侧。事故油池位于#1 主变南侧，化粪池位于 110kV 二次设备舱南侧、110kV GIS 配电装置区北侧。 本期扩建的#3 主变位于现有#2 主变北侧预留位置，扩建电容器位于站区南侧预留位置。				
2.5 现场布置					
结合现场实际，本项目施工量较小，无需设置站外施工生产生活区，施工场地设置在变电站站内扩建区域，在施工场地周围设有围挡，同时在站内空地处设有材料堆场、临时沉淀池及洗车平台等。 变电站施工设备、材料等利用现有道路运输，不新增临时施工道路用地。					

施工方案	2.6 施工方案 （1）交通条件 本项目位于江苏省徐州市新沂市时集镇风云村风云路南侧，进站道路前期工程已建成，由北侧风云路引接，站址交通运输较为便利，进站道路满足本期第三台扩建主变的运输要求。 （2）施工电源 施工用电采用站内已有电源。 （3）施工水源 本项目施工用水主要为生产用水、养护用水、施工机械冲洗用水及生活用水，利用站内的市政自来水。 （4）施工方法 本项目主变扩建工程在施工中采用机械施工和人工施工相结合的方法，施工程序总体上分为施工准备、土建施工、安装调试等阶段。施工时，不整站停电，本项目土建施工量较小，主要为主变基础和电容器基础建设，土建施工结束后进行设备的安装与调试，安装结束后对安装好的电气设备进行单独和整体调试。 2.7 建设时序及建设周期 本项目建设周期约 3 个月。若项目未按原计划取得开工许可，实际开工日期相应顺延。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 主体功能区规划和生态功能区划 3.1.1主体功能区规划 对照《江苏省国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目所在区域的功能区划为省级农产品主产区。 对照《徐州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目所在区域的功能区为东部农业区。 3.1.2生态功能区划 对照 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为产品提供功能，生态功能类型为农产品提供（II -01-15 黄淮平原农产品提供功能区）。 3.2 土地利用现状及动植物类型 本项目风云 110kV 变电站站址为公共设施用地，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），风云 110kV 变电站周围土地利用现状以耕地为主。 根据现场踏勘，本项目所在区域内无天然森林植被，除人工栽培的农作物外，在沿线道路两侧、田间零星分布旱柳、杨树等树木。参考中国科学院植物科学数据中心在线查询，区域内人工栽培植被以冬小麦、玉米一年两熟为主。 根据江苏动物地理区划，本项目所在区域为徐淮平原区。区域内两栖、爬行动物种类较少。常见留鸟有麻雀等，夏候鸟有杜鹃、家燕等。哺乳动物有褐家鼠、草兔等。 通过现场踏勘和资料分析，本项目影响范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021 年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021 年版）、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅 2022 年 5 月 20 日发布）、《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）》（苏政发〔2024〕23 号）中收录的需要保护的野生动植物。
--------	--



图 3-1 本项目周边生态环境现状照片

3.3 环境质量状况

本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。为了解本项目所在区域电磁环境、声环境质量现状，我公司委托南京南环电力检测技术有限公司（CMA 证书编号：231012341411）对项目周围的电磁环境和声环境质量进行了现状监测。

3.3.1 电磁环境现状

电磁环境现状监测结果表明，风云110kV变电站厂界四周工频电场强度为（1.703~114.3）V/m，工频磁感应强度为（0.0358~0.0483） μ T，所有测点的测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率50Hz所对应公众暴露控制限值要求，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 μ T。

电磁环境质量现状详见电磁环境影响专题评价。

	3.3.2声环境现状 现状监测结果表明，本项目风云 110kV 变电站厂界围墙外 1m 测点处昼间噪声值为（37~40）dB(A)、夜间为（35~36）dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求；变电站周围声环境保护目标测点处昼间噪声为 39dB(A)，夜间噪声为 38dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	3.4 本项目原有环境污染和生态破坏情况 风云110kV变电站一期工程为“风云110kV变电站输变电工程”，建设规模为2台20MVA主变，该工程已于2017年4月26日取得原徐州市环境保护局的环评批复（徐环辐（表）审〔2017〕018号），并于2021年4月28日通过了国网江苏省电力有限公司组织的竣工环保验收（苏电科环保〔2021〕6号）。 根据验收意见，风云110kV变电站周围电磁环境和声环境、厂界噪声符合相应标准要求；变电站站内巡检人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排，对水环境无影响；固体废物均得到妥善处置，对环境无影响；已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。风云110kV变电站一期工程落实了环评报告及批复文件提出的各项环保措施，竣工环保验收合格。 根据现场踏勘及资料收集，风云110kV变电站于2023年将原1#主变20MVA增容为50MVA，主变规模变更为50MVA主变1台（#1）、20MVA主变1台（#2）。根据本次电磁环境和声环境监测结果，现有建设规模下，风云110kV变电站周围电磁环境和声环境、厂界噪声符合相应标准要求。此外风云110kV变电站运行至今，主变尚未进行大修，未产生废矿物油，未发生突发环境风险事件。 综上所述，风云110kV变电站运行至今未发生环境污染事件，不存在原有环境污染和生态破坏问题。
生态环境保	3.5 生态保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目风云110kV 变电站生态影响评价范围为围墙外 500m 区域。

护 目 标	对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目评价范围不涉及第三条环境敏感区（一）中的国家公园、自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于新沂市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕89号），本项目评价范围内不涉及国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。 综上，本项目生态影响评价范围内无生态保护目标。 3.6 电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作和学习的建筑物。本项目风云 110kV 变电站电磁评价范围为站界外 30m 范围内区域。 根据现场踏勘，本项目风云 110kV 变电站评价范围内有 1 处电磁环境敏感目标，共 1 间看护房，详见电磁环境影响专题评价。 3.7 声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，调查变电站厂界外 50m 范围内的声环境保护目标。 根据现场踏勘，本项目评价范围内有 1 处声环境保护目标，为 1 间看护房。
----------------------	---

3.8 环境质量标准

(1) 电磁环境

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

(2) 声环境

本项目所在区域暂无声环境功能区划，风云110kV变电站周围声环境执行标准参照前期环评批复及验收执行标准，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，昼间噪声限值为60dB(A)，夜间噪声限值为50dB(A)。

3.9 污染物排放标准

(1) 厂界环境噪声排放标准

风云110kV变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，昼间噪声限值为60dB(A)，夜间噪声限值为50dB(A)。

(2) 施工场界环境噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。

(3) 施工场地扬尘排放标准

根据《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于300时，施工场地扬尘排放浓度执行下表控制要求。

表 3-4 施工场地扬尘排放浓度限值

监测项目	浓度限值（μg/m ³ ）
TSP ^a	500
PM ₁₀ ^b	80

a 任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM₁₀或PM_{2.5}时，TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。

b 任一监控点（PM₁₀自动监测）自整时起依次顺延1h的PM₁₀浓度平均值与同时段所属设区市PM₁₀小时平均浓度的差值不应超过的限值。

其他	无
----	---

四、生态环境影响分析

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	本项目施工期的环境影响主要有生态影响、施工噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物等。		
	4.1 生态影响分析		
	本项目建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。		
	(1) 土地占用		
	本期扩建工程在变电站围墙内预留位置进行，不新征用地，项目工程量较小，不单独设立施工营地；设备、材料运输过程中，充分利用现有公路，不再开辟临时施工便道。		
	(2) 对植被的影响		
	本期扩建工程在变电站围墙内预留位置进行，不新征用地，对站外植被基本无影响，施工区域均为硬化路面和现有设施区，无绿化植被，项目施工不涉及植被破坏。		
	(3) 水土流失		
	本期扩建工程在变电站围墙内预留位置进行，基础开挖产生的土石方量较小，项目施工时合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工，对临时堆土采取及时苫盖等水土保持措施，项目施工对水土流失的影响较小。		
	综上，本项目建设对周围生态环境的影响很小。		
	4.2 施工噪声环境影响分析		
	(1) 声源概况		
	施工期主要声源为各类施工设备，本项目施工时主要涉及噪声源有挖掘机、推土机、运输车、搅拌车等。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）表 A.2 常见施工设备噪声源强不同距离声压级，并结合项目特点，本项目主要施工设备噪声源声压级见表 4-1。		
	表 4-1 主要施工设备噪声源不同距离声压级（单位：dB(A)）		
	序	主要施工设备	距声源 5m
	1	液压挖掘机	82~90
	2	推土机	83~88
	3	重型运输车	82~90
	4	商砼搅拌车	85~90
			距声源 10m

(2) 施工噪声环境影响分析

施工机械设备一般露天作业，与施工场界之间的距离一般都大于 $2H_{\max}$ ($H_{\max}$ 为声源的最大几何尺寸)。因此，施工期的施工设备可等效为点声源。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，户外声传播衰减包括几何发散 (A_{div})、大气吸收 (A_{atm})、地面效应 (A_{gr})、屏障屏蔽 (A_{bar})、其他多方面效应 (A_{misc}) 引起的衰减。只考虑几何发散衰减时，预测点 r 处的 A 声级为：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中： $L_A(r)$ —距声源 r 处的声级，dB；

$L_A(r_0)$ —参考位置的声级，dB；

r —预测点与点声源之间的距离，m；

r_0 —参考位置与点声源之间的距离，m。

将各施工机械距噪声源 5m 处噪声级代入以上公式进行计算，得出单台施工设备的声环境影响预测结果，见表 4-2。

表 4-2 本项目施工机械噪声预测一览表

施工机械	噪声源与预测点距离 (m)									
	5	10	20	30	40	50	80	100	150	200
液压挖掘机	90	83.9	77.8	74.2	74.6	69.6	65.2	63.0	59.0	56.0
推土机	88	81.9	75.8	72.2	69.6	67.6	63.2	61.0	57.0	54.0
重型运输车	90	83.9	77.8	74.2	74.6	69.6	65.2	63.0	59.0	56.0
商砼搅拌车	90	83.9	77.8	74.2	74.6	69.6	65.2	63.0	59.0	56.0

根据预测结果可以看出，在无降噪措施下使用各类施工设备时，在施工场界 50m 左右方能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的昼间限值要求，同时实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则该处施工期噪声达标的距离将比预测距离要大。

为确保施工期场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 限值要求，施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播，并且本项目施工时，土建等施工设备主要集中布置在站区中部，靠近厂界围墙处的施工区域主要施工内容为设备安装，调试等；通过加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，夜间不施工，可进一步降低施工噪声影响。采取以上噪声污染防治措施，以确保施

工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。

本项目施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将消失，对周围声环境影响较小。

4.3 施工扬尘环境影响分析

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。

4.4 施工废水环境影响分析

本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工时产生的少量泥浆水、施工车辆及机械设备冲洗废水等。在施工阶段，合理安排施工计划，先行修建临时沉淀池，施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。

施工期施工场地不设食宿场所，施工人员产生的生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。

通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

4.5 施工固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，施工产生的建筑垃圾、生活垃圾若不妥善处置会不仅污染环境而且破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；尽量做到土石方平衡，对不能平衡的余土以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

	综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。																			
运营 期生 态环 境影 响分 析	4.6 电磁环境影响分析 本项目风云 110kV 变电站的电磁环境影响预测采用类比监测的方式，根据类比监测结果可知，在认真落实电磁环境保护措施后，本项目建成投运后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 所对应公众曝露控制限值要求，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。 电磁环境影响分析详见“电磁环境影响专题评价”。 4.7 声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目风云 110kV 变电站运行期噪声源主要来自主变压器，本期扩建 1 台主变，扩建后的风云 110kV 变电站 3 台主变户外布置。本项目在设计阶段已将主要噪声源（主变压器）布置在站内中心，充分利用站内建（构）筑物以及场地空间衰减噪声。本次评价以扩建#3 主变的噪声贡献值分别与受到现有声源影响的厂界噪声值、声保护目标处声环境现状值叠加后的预测值作为评价量，分析本项目建成投运后对厂界及周围声环境保护目标的影响。 参照《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），本期新上 110kV 主变声压级为 63.7dB(A)（为设备正常运行时距设备 1.0m 处 1/2 高度测量值），单个主变尺寸为：长 5m、宽 4m、高 3.5m，以中低频噪声为主。 本项目主要噪声源参数见表 4-3，本项目主要噪声设备与厂界、声环境保护目标的距离见表 4-4。 表4-3 本项目噪声源强清单 <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">声源名称</th><th colspan="3">空间相对位置/m*</th><th rowspan="2">声压级，dB（A）</th><th rowspan="2">声源控制措施</th><th rowspan="2">运行时段</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>1</td><td>3#主变</td><td>27</td><td>45</td><td>1.75</td><td>距声源1m, 63.7</td><td>采用低噪声设备</td><td>24h 连续运行</td></tr></table> 注：*①空间相对位置以变电站西南角为（0，0），以正东方向作为X轴正方向，正北方向作为Y轴正方向，垂直向上方向为Z轴正向，空间相对位置坐标为设备中心坐标；②声源声压级为设备正常运行时距设备1.0m处1/2高度测量值。	序号	声源名称	空间相对位置/m*			声压级，dB（A）	声源控制措施	运行时段	X	Y	Z	1	3#主变	27	45	1.75	距声源1m, 63.7	采用低噪声设备	24h 连续运行
	序号			声源名称	空间相对位置/m*					声压级，dB（A）	声源控制措施	运行时段								
		X	Y		Z															
	1	3#主变	27	45	1.75	距声源1m, 63.7	采用低噪声设备	24h 连续运行												

表4-4 主要噪声设备与厂界、声环境保护目标距离一览表

序号	声源名称	与各厂界的距离/m				与声环境保护目标的距离/m
		东厂界	南厂界	西厂界	北厂界	风云村看护房
1	3#变压器	19	45	27	16	66

(2) 预测模式

由于本项目声源设备均置于室外，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的户外声源预测公式进行预测。

户外声传播衰减的预测模式如下：

①基本公式：

户外声传播衰减包括几何发散(A_{div})、大气吸收(A_{atm})、地面效应(A_{gr})、障碍物屏蔽(A_{bar})、其他多方面效应(A_{misc})引起的衰减。

A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算测点的声级，按下式计算：

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中： $L_{p(r)}$ ——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

D_C ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

B.在只考虑几何发散衰减时，建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式为：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A_{div}$$

式中：

$L_{A(r)}$ ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

$L_{A(r_0)}$ ——声源在 r_0 处的A声级，dB(A)；

	A_{div}—几何发散衰减。 ②几何发散衰减 A_{div} 计算方法 设面声源的长为 b，宽为 a ($b>a$)。当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算： A. $r<a/\pi$时，几乎不衰减 ($A_{div}\approx 0$)； B. 当 $a/\pi<r<b/\pi$，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性 ($A_{div}\approx 10\lg(r/r_0)$)； C. 当 $r>b/\pi$时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性 ($A_{div}\approx 20\lg(r/r_0)$)。 (3) 噪声预测分析 由预测结果可见，风云 110kV 变电站规模建成投运后，变电站厂界噪声预测值昼间为 (38.2~41.1) dB(A)，夜间为 (35.4~39.9) dB(A)，昼间和夜间厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。周围声环境保护目标处声环境质量预测值昼间为 39.2dB(A)/夜间为 38.3dB(A)，昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准要求 (昼间≤ 60dB(A)，夜间≤ 50dB(A))。 4.8 地表水环境影响分析 风云 110kV 变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员所产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清运，不排入周围环境。本期不新增工作人员，不新增生活污水产生量，对变电站周围水环境没有影响。 4.9 固体废物影响分析 (1) 一般固废 风云 110kV 变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，不排入周围环境。本期不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量，对周围的环境影响较小。 (2) 危险废物 变电站内铅酸蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时，会产生废铅酸蓄电池；变压器维护、更换过程中可能产生的少量废变压器油。对照《国家危险废物名录 (2025 年版)》(部令第 36 号)，废铅酸蓄电池、废
--	--

矿物油均属于危险废物。废铅蓄电池废物类别为 HW31 含铅废物，废物代码 900-052-31；废变压器油废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-220-08。

风云 110kV 变电站前期站内直流系统铅蓄电池已按每组 500Ah 容量配置 2 组共 208 只，单只重约 32.5kg，及通信 UPS 按 10kVA 容量配置 2 组，单组重约 23kg，本期不新增站内铅蓄电池。根据主变铭牌，站内现有#1 主变（50MVA）油重 16.6t，#2 主变（20MVA）油重 12.4t，本期扩建 1 台容量为 50MVA 的主变压器（#3），参考《国家电网公司输变电工程通用设备 35~750kV 变电站分册》，其油量不大于 20t。

参考《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》中变电站废铅蓄电池、废变压器油产生系数估算，风云 110kV 变电站运营期可能产生的危险危废详见表 4-7。

表 4-7 风云 110kV 变电站危险废物汇总表

危险废物名称	废物类别	废物代码	产生量 [1]	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产生周期 [1]	危险性	污染防治措施
废铅蓄电池	HW31 含铅废物	900-052-31	0.454t/a	直流系统、通信 UPS	固液	铅酸等	铅酸等	15 年	T、C	在国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理
废变压器油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-220-08	0.0016t/a	变压器维护、更换	液	矿物油等	矿物油等	15 年	T、I	交由有资质的单位处理处置

注：[1]按《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》，废铅蓄电池、废变压器油产生量按设计寿命 15 年周期折算至每年，废变压器油按总油量 0.05%估算。本表中产生量、产生周期均为估算值，以实际产生量为准。

国网徐州供电公司按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）等管理规定，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，对危险废物进行规范化管理。废铅蓄电池产生后，严禁随意丢弃，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；根据变压器等含油设备检修计

划，委托有资质单位配合检修计划，立即收集处置废变压器油等废矿物油。废铅蓄电池、废变压器油等危险废物均按照国家规定办理相关转移登记手续。

本期项目建成投运后，运营期产生的固废均能得到妥善处理处置，对周围环境影响可控。

4.10 环境风险分析

本项目的环境风险主要来自变电站发生事故时变压器油及油污水泄漏产生的环境污染。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成，密度为 895kg/m^3 。

风云 110kV 变电站为户外式布置，站内现有#1 主变（50MVA）油重 16.6t（约 18.5m^3 ），#2 主变（20MVA）油重 12.4t（约 13.9m^3 ），主变下方均设有事故油坑，有效容积约 15m^3 ，大于单台主变油量的 20%，通过排油管道与站内现有事故油池相连。站内现有事故油池有效容积约 30m^3 ，具油水分离装置。

参考《国家电网有限公司输变电工程通用设备 35~750kV 变电站分册》，本项目风云 110kV 变电站扩建 3#主变油重按 20t 考虑，折换成体积 22.35m^3 ，主变下方新建事故油坑，有效容积约 15m^3 ，大于拟建主变容量的 20%，与站内现有事故油池相连。事故油坑及事故油池设计满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“6.7.8 户外单台主变油量为 1000kg 以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的 20%设计，并能将事故油排至总事故油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一套设备确定”要求。

变电站正常运行情况下，主变压器无漏油产生。一旦发生事故，变压器油经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，经油水分离后，变压器油进行回收处理，不能回收的含油废水等含油废物交有相应资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。

此外，建设单位前期已针对站内可能发生的突发环境事件，按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等国家有关规定编制了突发环境事件应急预案，并定期进行演练；并且建设单位将根据本项目建设内容，针对站内可能新增的突发环境事件，及时评估修订突发环境事件应急预案，定

	期演练。 综上，本项目运行后的环境风险可控。
选址 选线 环境 合理性 分析	4.11 环境制约因素分析 本项目风云 110kV 变电站在前期选址阶段已取得当地政府部门同意，本期扩建工程不新增永久用地，符合当地城镇发展规划要求。 本项目不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界外。本项目符合国土空间规划“三区三线”的要求。 本项目风云 110kV 变电站生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域，亦不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）中的环境敏感区。前期选址不涉及 0 类声功能区，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址环境保护技术要求。 同时，本项目周围电磁环境、声环境各评价因子现状监测结果均能满足相应标准要求，因此，本项目选址不存在环境制约因素。 4.12 环境影响程度分析 根据生态环境影响分析结论，本项目在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后，施工期对周围生态环境、声环境、大气环境及地表水环境等的影响是短暂可控的，影响较小；运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，项目建设对周围生态环境的影响较小。 综上，本项目选址具有环境合理性。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	5.1 施工期生态环境保护措施及效果 (1) 生态环境 为尽量减少施工期对生态环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施： ①加强施工管理，对管理人员和施工人员进行环保教育，增强其生态环保意识，禁止乱占、滥伐和其他破坏植被的行为； ②合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工； ③严格控制施工活动范围，合理堆放施工材料及土方料，充分利用现有道路运输设备、材料； ④施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染； ⑤施工结束后，应及时清理施工现场，对站内施工用地及时恢复原状处理。 (2) 声环境 为减少施工期噪声影响，本项目施工期拟采取以下环保措施： ①采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，控制设备噪声源强； ②合理设置围挡、削弱噪声传播； ③运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放； ④施工单位制定并落实噪声污染防治实施方案，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，做到施工作业不扰民。 (3) 大气环境 为减少施工期对大气环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施： ①在施工场地设置硬质围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； ②建筑垃圾等及时清运，在场地内临时堆存时采用密闭式防尘网遮盖； ③选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，运输车辆按照规划路
-------------	---

	线和时间进行物料、渣土等的运输，控制车速，采取遮盖、密闭措施，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖； ④设置洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路； ⑤施工单位按照徐州市住房和城乡建设局、生态环境局、城市管理局共同制定的《施工工地扬尘管控“六个百分之百”细化标准》要求，制定并落实施工扬尘污染防治实施方案，采取分段作业、择时作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，做到工地周边围挡、物料堆放、出入车辆冲洗、在建工地湿法作业、渣土车辆密闭运输六个百分百达标，确保满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。 （4）地表水环境 本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。为减少施工期废水对环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施： ①选用商品混凝土，避免现场混凝土拌合废水产生； ②施工现场设临时沉淀池，施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理； ③施工人员产生的生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。 （5）固体废物 为减少施工期产生的固体废物对周围环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施： ①加强施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运；施工产生的建筑垃圾应集中堆存，并做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免起尘、雨水冲刷，尽量缩短其暂存的时间，及时清运至指定受纳场地； ②项目建设中挖方即挖即运，填方即运即填，不设置临时堆土区，对于短时间堆放的堆土点采取苫盖措施。 本项目生态环境保护措施、设施平面布置见附图 5，生态保护典型措施设计示意图见附图 6。 以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、
--	---

	声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 5.2 施工期环保责任主体及实施保障措施 施工阶段环保措施责任主体为施工单位，施工单位应加强对施工人员环保知识培训；建设单位在施工招标中对施工单位提出施工期间的环保要求和环保投资，设计单位在施工设计文件中详细说明施工期间应注意的环保问题，监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按环评报告及批复意见施工，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求。建设单位应设置专门人员对施工场地进行不定期的抽查，确保本项目施工期环保措施得到有效落实。 5.3 施工期措施的经济、技术可行性分析 本着以预防为主，在项目建设的同时保护好环境原则，本项目在施工期采取一系列的污染控制措施减轻施工期废水、噪声、扬尘等影响，这些措施大部分是已运行输变电项目施工期实际经验，因此，本项目已采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。
运营期生态环境保护措施	5.4 运营期生态环境保护措施 (1) 生态环境 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边自然植被和生态系统的破坏。 (2) 电磁环境 根据“电磁环境影响专题评价”，拟采取的电磁环境污染防范措施如下： ①风云 110kV 变电站站内电气设备合理布局，前期 110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，本期扩建#3 主变位于站区中部，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响； ②做好设备维护和运行管理，开展电磁环境监测。 (3) 声环境 本项目拟采取的噪声防治措施如下： ①采用低噪声设备（声压级不大于 63.5dB(A)），从声源上控制噪声，在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取减噪措施，以达到降低设备

	噪声水平的目的； ②前期工程总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声设备集中布置，充分利用了场地空间衰减噪声，减少运营期噪声影响； ③加强对噪声设备的维护和运行管理，使其处于良好的运行状态，确保厂界噪声排放和周围声环境稳定达标。 (3) 水环境 风云 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活污水排放量。现有日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。 (4) 固体废物 ①一般固废 风云 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量。现有日常巡视及检修等工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。 ②危险废物 废铅蓄电池产生后，严禁随意丢弃，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；废变压器产生后交由有资质单位处理。 (5) 环境风险控制措施 风云 110kV 变电站内现有事故油池有效容积约 30m³，具油水分离装置。站内现有#1 主变（50MVA）油重 16.6t（约 18.5m³），#2 主变（20MVA）油重 12.4t（约 13.9m³），主变下方均设有事故油坑，有效容积约 15m³，大于单台主变油量的 20%，通过排油管道与站内现有事故油池相连。本期扩建 3#主变下方新建事故油坑，有效容积约 15m³，大于拟建主变容量的 20%，与站内现有事故油池相连。 变电站正常运行情况下，主变压器无漏油产生。一旦发生事故，变压器油经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，经油水分离后，变压器油进行回收处理，不能回收的含油废水等含油废物交有相应资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗漏措施，确保事
--	--

	故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。 此外，建设单位前期已针对站内可能发生的突发环境事件，按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等国家有关规定编制了突发环境事件应急预案，并定期进行演练；并且建设单位将根据本项目建设内容，针对站内可能新增的突发环境事件，及时评估修订突发环境事件应急预案，定期演练。 以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运行期对生态、电磁环境、声环境的影响较小，对周围环境影响较小。 5.5 运行期环保责任主体及实施保障措施 设计单位应在设计文件中明确扩建主变布局方式，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，施工单位应按照设计文件施工，施工监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工，建设单位在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取减噪措施，确保项目运行后产生的电磁环境、声环境满足相应标准要求。 运维单位加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 5.6 运行期环保措施的经济、技术可行性分析 本项目运行期的污染防治措施是已运行输变电项目实际运行经验，结合国家环境保护要求而设计的，故在技术上合理易行。由于在设计阶段就充分考虑，避免了“先污染后治理”的被动局面，减少了财务浪费，既保护了环境，又节约了经费。 因此，本项目已采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。
--	---

其他

5.7 环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。

表 5-1 运营期环境监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	110kV 变电站厂界及电磁环境敏感目标
		监测项目	工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测
2	昼间、夜间 连续声级， Leq, dB （A）	点位布设	110kV 变电站厂界及声环境保护目标
		监测项目	昼间、夜间等效连续 A 声级
		监测方法	《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后变电站每四年及有环保投诉时监测；此外，变电站主要声源设备大修前后，对变电站厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测，昼间、夜间各监测一次

5.8 环境管理

（1）施工期

本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实。

建设单位需安排人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。

施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。

（2）运行期

本项目建成并投入调试后建设单位应及时进行建设项目竣工环境保护验收，落实运行期的环境监测，建设单位应设立环保工作人员，负责本项目运行期间的环境保护工作，制定运行期的环境管理办法和制度，监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题。

环 保 投 资	
------------------	--

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	①加强施工管理，对管理人员和施工人员进行环保教育，提高其生态环保意识，禁止乱占、滥伐和其他破坏植被的行为； ②合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工； ③严格控制施工活动范围，合理堆放施工材料及土方料，充分利用现有道路运输设备、材料； ④施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染； ⑤施工结束后，应及时清理施工现场，对站内施工用地及时恢复原状处理。	①对管理人员和施工人员进行了环保宣教，提高了其生态环保意识，未发生乱占、滥伐和其他破坏植被的情况； ②合理安排了施工工期，土建施工避开了连续雨天； ③已严格控制施工场地和临时占地范围，施工材料及土方料等合理堆放，充分利用已有道路运输设备、材料； ④定期检查设备，未出现含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染的情况； ⑤施工结束后，及时清理了施工现场，对站内施工区恢复了原状； ⑥对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。	做好环境保护设施的维护和管理，加强巡查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理。	环境保护设施的维护和管理制度完善，项目周边生态良好。
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	①选用商品混凝土，避免现场混凝土拌合废水产生； ②施工现场设临时沉淀池，施工废水排入临	①施工过程中采用了商品混凝土，无现场混凝土拌合废水排放；	风云 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活污水排放量。现有日常巡视	本项目不新增工作人员，不新增生活污水排放量。现有日工作人员产生的生活污水经站

	时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理； ③施工人员生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。	②施工废水排入临时沉淀池去除悬浮物后，废水循环使用，沉渣定期清理； ③施工人员生活污水经站内化粪池处理后，定期清运； ④对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。	及检修等工作人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。	内化粪池处理后，定期清运，不外排。
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	①采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，控制设备噪声源强； ②合理设置围挡、削弱噪声传播； ③运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放； ④施工单位制定并落实噪声污染防治实施方案，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，做到施工作业不扰民。	①采用了低噪声施工机械设备，有效控制了设备噪声源强； ②合理设置了围挡、削弱了噪声传播； ③进出施工现场禁止了运输车辆鸣笛，装卸作业做到了轻拿轻放； ④施工单位制定并落实了噪声污染防治实施方案，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，未出现施工扰民情况； ⑤对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。	①采用低噪声设备，从声源上控制噪声，在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取减噪措施，以达到降低设备噪声水平的目的； ②前期工程总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声设备集中布置，充分利用了场地空间衰减噪声，减少运营期噪声影响； ③加强对噪声设备的维护和运行管理，使其处于良好的运行状态，确保厂界噪声排放和周围声环境稳定达标。	①本项目选用了低噪声设备； ②变电站厂界噪声达标、周围声环境质量达标。
振动	/	/	/	/
大气环境	①在施工场地设置硬质围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四	①施工场地设置了硬质围挡，对作业处裸露地面采用了防尘网	/	/

	级以上大风天气，停止土方作业； ②建筑垃圾等及时清运，在场地内临时堆存时采用密闭式防尘网遮盖； ③选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，控制车速，采取遮盖、密闭措施，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖； ④设置洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路； ⑤施工单位按照徐州市住房和城乡建设局、生态环境局、城市管理局共同制定的《施工工地扬尘管控“六个百分之百”细化标准》要求，制定并落实施工扬尘污染防治实施方案，采取分段作业、择时作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，做到工地周边围挡、物料堆放、出入车辆冲洗、在建工地湿法作业、渣土车辆密闭运输六个百分百达标，确保满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。	覆盖，并定期洒水抑尘，在四级或四级以上大风天气时停止了土方作业； ②及时清运了建筑垃圾，临时堆放采用密闭式防尘网遮盖； ③采用商品混凝土，制定并执行了车辆运输路线、防尘等措施，对材料堆场及土石方堆场进行了苫盖，对易起尘的采取密闭存储； ④设置了洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路； ⑤施工单位制定并落实了施工扬尘污染防治实施方案，满足了徐州市“六个百分之百”和《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求； ⑥对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。		
固体废物	①加强施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门定期清运；施工产生的建筑垃圾应集中堆存，并做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免起尘、雨水冲刷，尽量缩短其暂存的时间，及时清运至指定受纳场地； ②项目建设中挖方即挖即运，填方即运即填，不设置临时堆土区，对于短时间堆放的堆土点采取苫盖措施。	①加强了生活垃圾和建筑垃圾的管理，生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门定期清运，建筑垃圾集中堆存、遮盖，及时清运至指定受纳场地； ②施工过程挖方即挖即运，填方即运即填，不设置临时堆土区，对于短时间堆放的堆土点采取苫盖措施；	①风云 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活垃圾排放量。现有工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。 ②废铅蓄电池产生后，严禁随意丢弃，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；废变压器产生	①生活垃圾经分类收集后，由环卫部门定期进行清运； ②废铅蓄电池产生后，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；废变压器油产生后不暂存，立即交有资质的单位回收处理；固体废物均按要求进行了处理处置，并制定有危

		③对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。	后交由有资质单位处理。	险废物管理规定。
电磁环境	/	/	①风云 110kV 变电站站内电气设备合理布局,前期 110kV 配电装置采用户外 GIS 布置,本期扩建#3 主变位于站区中部,保证导体和电气设备安全距离,设置防雷接地保护装置,降低静电感应的影响; ②做好设备维护和运行管理,开展电磁环境监测。	①变电站内电气设备布局合理,保证了导体和电气设备的安全距离,设置了防雷接地保护装置,降低了静电感应的影响; ②定期开展了设备维护和运行管理工作,落实了电磁环境监测计划; ③变电站周围及电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相应限值要求。
环境风险	/	/	①本期扩主变油下方新建事故油坑,有效容积约15m³,与站内现有事故油池相连。一旦发生事故,变压器油经事故油坑排入事故油池,经油水分离后,变压器油进行回收处理,不能回收的含油废水等含油废物交有相应资质的单位处理处置,不外排。 ②针对变电站可能发生的突发环境事件,按照《输变电建设项目环境保护技术要求》	本期扩建后,站内事故油坑、事故油池满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中 6.7.7 等相关要求;完善了突发环境事件应急预案及定期演练计划。

			(HJ1113-2020)等国家有关规定编制并及时评估修订突发环境事件应急预案，并定期演练。	
环境监测	/	/	制定电磁和声环境监测计划，项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行工频电场、工频磁场和声环境监测工作。	落实了环境监测计划，开展了电磁和声环境监测。
其他	/	/	竣工后应及时验收。	竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收，需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。

七、结论

综上所述，江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程符合有关法律法规，符合区域总体发展规划，项目在建设期和运行期采取有效的预防和减缓措施后，对周围生态环境的影响较小，工频电场、工频磁场及噪声等均可满足国家相关环保标准要求，从环境保护角度考虑，江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程的建设是可行的。

江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程 电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律法规及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（修订本），2015 年 1 月 1 日起施行。
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正本），2018 年 12 月 29 日起施行。
- (3) 《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33 号，生态环境部办公厅 2020 年 12 月 24 日印发。

1.1.2 评价导则、技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。
- (2) 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。
- (3) 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。
- (4) 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
- (5) 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

1.1.3 建设项目资料及编制单位

- (1) 江苏省发展和改革委员会关于扬州越江 220 千伏变电站第二台主变扩建工程等电网项目核准的批复（苏发改能源发〔2024〕1221 号）；
- (2) 国网徐州供电公司关于徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程可行性研究的意见（徐供电项目〔2024〕255 号）；
- (3) 《江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程可行性研究报告》，江苏兴力工程管理有限公司。

1.2 项目概况

风云 110kV 变电站现有 50MVA 主变 1 台（#1）、20MVA 主变 1 台（#2），户外布置，110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，110kV 架空出线 2 回，#1、#2 主变 10kV 侧各装设 2 组 2Mvar 电容器。

本期扩建 3 号主变，主变容量 50MVA，采用户外布置；扩建 110kV 3 号主变进线 GIS 间隔 1 回，扩建 10kV 出线 12 回，新增 2 组 4Mvar 电容器，其中一组与原#1 主变 2Mvar 电容器调换，新增 1 套接地变及消弧线圈成套装置。110kV

配电装置及出线方式、规模不变。

1.3 评价因子与评价标准

(1) 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表 1 输变电建设项目主要环境影响评价因子汇总表”，本项目环境影响评价因子见下表。

表 1 本项目主要环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

(2) 评价标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

1.4 评价工作等级

风云 110kV 变电站为户外式，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表 2 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级”，确定本项目 110kV 变电站的电磁环境影响评价等级为二级。

1.5 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表 3 输变电建设项目电磁环境影响评价范围”，确定本项目 110kV 变电站的电磁环境影响评价范围为站界外 30m。

1.6 评价方法

本项目电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“4.10.2 二级评价的基本要求”，本项目电磁环境影响评价采用类比监测的方法。

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为项目运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对项目附近电磁环境敏感目标的影响。

1.8 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘，本项目风云 110kV 变电站评价范围有 1 处电磁环境敏感目标，共 1 间看护房。

2 电磁环境质量现状监测与评价

2.1 监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场。

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2.2 监测点位布设

厂界监测：在变电站各侧厂界分别布设工频电场、工频磁场监测点，测点选择在厂界周围无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不小于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置。

电磁敏感目标监测：选择在变电站周边距离围墙最近的敏感目标，在靠近变电站的一侧布点。

监测点位示意图见附图4。

2.3 监测单位及质量控制

本项目监测单位为南京南环电力检测技术有限公司已通过CMA计量认证，证书编号：231012341411，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作应在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度 $<80\%$ 。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于2名监测人员才能进行。

（4）数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

（5）检测报告审核

制定了检测报告的审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

2.4 监测时间、监测天气和监测仪器

(1) 监测时间、监测天气

2025年3月5日昼间16:00-17:10，环境温度：10.1℃~10.5℃；环境湿度：60%RH~62%RH；风速：1.5m/s~1.8m/s；天气状况：阴。

(2) 监测仪器

表 3 监测仪器一览表

监测项目	仪器名称/ 型号	仪器编号	技术指标	校准证书号	校准单位
工频电场 工频磁场	电磁场强 仪 NBM-550	H-0158/E HP-50F	探头频率响应范围：1Hz~400kHz 探头量程： 工频电场：高量程 0.5V/m~100kV/m、低量程 0.005V/m~1kV/m 工频磁场：高量程：30nT~10mT、低量程：0.3nT~100μT	证书编号： E2024-0089911 证书有效期： 2024 年 8 月 30 日~2025 年 8 月 29 日	江苏省 计量科 学研究 院

2.5 监测结果与评价

电磁环境现状监测结果表明，风云110kV变电站周围测点处工频电场强度为（1.703~114.3）V/m，工频磁感应强度为（0.0358~0.0483）μT，所有测点的测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众暴露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

3 电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

3.1 类比对象选择

为预测风云 110kV 变电站本期投运后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，本次选取电压等级、布置方式、建设规模及布置方式类似的南通立发 110kV 变电站作为类比监测对象。

监测结果表明，立发 110kV 变电站围墙外四周 5m 处测点处工频电场强度为 7.7V/m~206.2V/m，工频磁感应强度为 0.076 μ T~1.950 μ T；断面测点处工频电场强度为 89.3V/m~206.2V/m，工频磁感应强度为 0.089 μ T~1.377 μ T。均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求，且变电站运行产生的工频电场强度和工频磁感应强度总体上随与围墙距离的增大而逐渐降低。

通过以上类比监测分析，可以预测本期工程建成运行后变电站周围及电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。

4 电磁环境保护措施

(1) 风云 110kV 变电站站内电气设备合理布局，前期 110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，本期扩建#3 主变位于站区中部，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；

(2) 做好设备维护和运行管理，开展电磁环境监测。

5 电磁专题评价结论

(1) 项目概况

风云 110kV 变电站现有 50MVA 主变 1 台（#1）、20MVA 主变 1 台（#2），户外布置，110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，110kV 架空出线 2 回，#1、#2 主变 10kV 侧各装设 2 组 2Mvar 电容器。

本期扩建 3 号主变，主变容量 50MVA，采用户外布置；扩建 110kV 3 号主变进线 GIS 间隔 1 回，扩建 10kV 出线 12 回，新增 2 组 4Mvar 电容器，其中一组与原#1 主变 2Mvar 电容器调换，新增 1 套接地变及消弧线圈成套装置。110kV 配电装置及出线方式、规模不变。

(2) 环境质量现状

现状监测结果表明，本项目评价范围内所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 μ T。

(3) 电磁环境影响评价

通过类比监测结果分析，本项目风云 110kV 变电站运行后周边工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 μ T。

(4) 电磁环境保护措施

风云 110kV 变电站站内电气设备合理布局，本期扩建#3 主变位于站区中部，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；做好设备维护和运行管理，开展电磁环境监测。


(5) 电磁环境影响专题评价结论

综上所述，江苏徐州风云 110 千伏变电站主变扩建工程在认真落实电磁环境

保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响满足相应评价标准要求。

徐州市地图

江苏省设区市标准地图·基础要素版

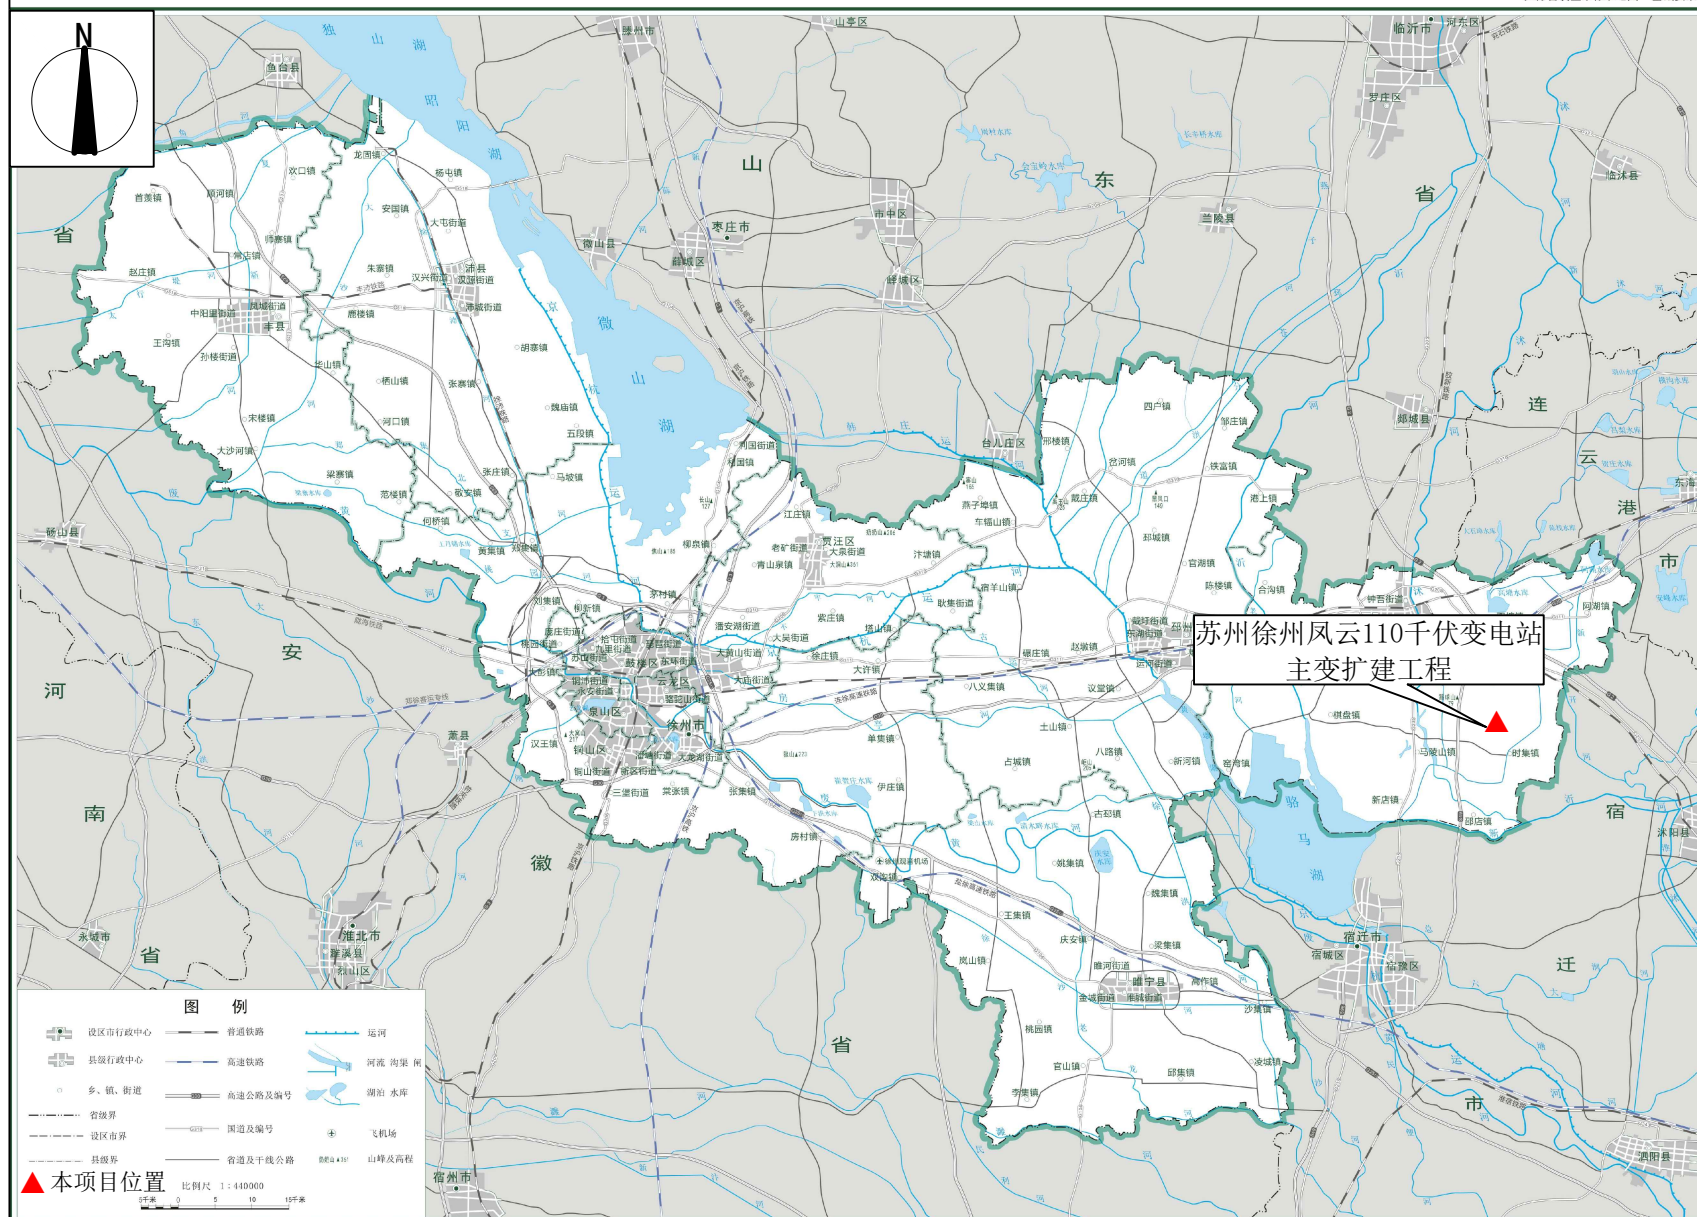

附图1 本项目地理位置示意图